

Verona, 28/07/2025

## RAPPORTO DI CALCOLO

**Richiedente:** GIUSSANI ENRICO & FIGLI S.r.l.  
Via Sicilia, 30 – 20811 Cesano Maderno (MB)

**Oggetto:** Determinazione delle caratteristiche termiche dinamiche e stazionarie, e verifiche igrometriche di una struttura verticale opaca realizzata con blocchi denominati “**POROTON<sup>®</sup> 800 Klima Inc 35**”, spessore muratura 35 cm

**Rapporto N.:** 2507-E0S056

Codice Prodotto GK336

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN ISO 13786 “Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo”
- UNI EN ISO 6946 “Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodi di calcolo”
- UNI EN 1745 “Muratura e prodotti per muratura – Metodi per determinare le proprietà termiche”
- UNI EN ISO 10456 “Materiali e prodotti per edilizia – Proprietà igrometriche – Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto”
- UNI EN 13788 “Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per edilizia – Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e la condensazione interstiziale – Metodi di calcolo”
- UNI 10349-1 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata”
- D.M. 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”

### METODO DI CALCOLO

- I calcoli sono stati eseguiti utilizzando valori di conduttività termica dei materiali allo stato asciutto; per il blocco è stato assunto il dato  $\lambda_{10,dry,unit}$  dichiarato dal Richiedente nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) del prodotto.
- Il calcolo delle caratteristiche termiche dinamiche è stato eseguito in base alla UNI EN ISO 13786 considerando un periodo di variazione termica pari a 24 ore.
- La resistenza termica calcolata è quella corrispondente al “limite inferiore”, come definito nel paragrafo 6.7.2.4 della norma UNI EN ISO 6946. In particolare, per la muratura si è tenuto conto della presenza della malta di allettamento fra i corsi di elementi (e tra elemento ed elemento), considerando una conduttività termica equivalente, e quindi una resistenza termica equivalente. Il calcolo della resistenza termica complessiva della parete stratificata è stato quindi eseguito sommando le resistenze termiche dei diversi strati.
- I valori di capacità termica specifica (calore specifico “cp”) ed i valori del fattore di resistenza al vapore d'acqua “ $\mu$ ” (e quindi della permeabilità al vapore “ $\delta$ ”) sono stati dedotti dalla UNI EN ISO 10456 ed UNI EN 1745.
- Le verifiche igrometriche (verifica condensazione interstiziale e verifica del rischio muffa) sono state condotte in conformità alla UNI EN 13788, considerando come riferimento i dati climatici della UNI 10349-1 per la località “MILANO” (Zona Climatica E).

Il Tecnico Calcolatore  
Ing. Lorenzo Bari




## CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE E GEOMETRICHE DELLA STRUTTURA VERTICALE OPACA

Elemento costruttivo (descrizione)	Cond. [ $\lambda$ ] (W/mK)	C. Spec. (J/kgK)	Massa Vol. (kg/m <sup>3</sup> )	$\delta \cdot 10^{-12}$ (kg/msPa)	Spess. (cm)
Intonaco Interno	0.530	1000	1500.0	18.0	1.50
Muratura POROTON® 800 Klima Inc 35 (*)	0.198	1000	920.0	20.0	35.00
Intonaco esterno	0.820	1000	1800.0	10.0	1.50
Spessore Totale Struttura (cm)					38.00

Resist. Superf. Interna [ $R_{si}$ ] (m<sup>2</sup>K/W): 0.13 - Resist. Superf. Esterna [ $R_{se}$ ] (m<sup>2</sup>K/W): 0.04

- (\*) Muratura comprensiva di giunti orizzontali di malta di spessore 7 mm, interruzione 2 cm  
Caratteristiche malta ed intonaci secondo UNI EN 1745, Prospetto A.12: malta con massa volumica=1800 kg/m<sup>3</sup>, conduttività  $\lambda=0,82$  W/mK

## RISULTATI

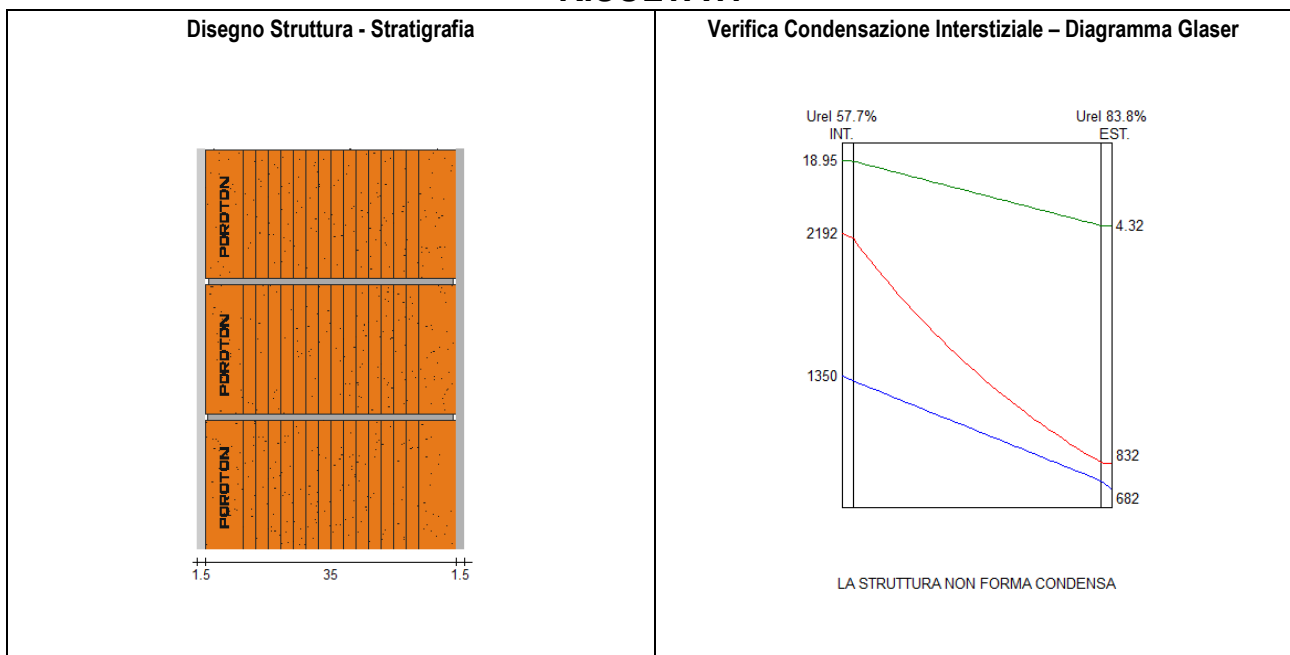

### VALORI IN REGIME STAZIONARIO

Massa totale [ $M_{tot}$ ]	371.5	kg/m <sup>2</sup>
Massa superficiale [ $M_s$ ]	322.0	kg/m <sup>2</sup>
Resistenza termica totale [ $R_{tot}$ ]	1.984	m <sup>2</sup> K/W
Conduttanza [C]	0.551	W/m <sup>2</sup> K
<b>Trasmittanza [U]</b>	<b>0.504</b>	<b>W/m<sup>2</sup>K</b>

### VALORI IN REGIME VARIABILE (periodo 24 ore)

Fattore di attenuazione [ $f_a$ ]	0.084	adim.
Sfasamento [S]	16.86	ore
Trasmittanza termica periodica [ $Y_{ie}$ ]	0.043	W/m <sup>2</sup> K

### VERIFICA RISCHIO MUFFA

Località: Milano (Zona Climatica E)	Mese critico	$f_{Rsi,lim}$	$f_{Rsi}$ struttura	T muffa (°C)
	Gennaio	0.676	0.934	14.8
Esito verifica:	NESSUN RISCHIO MUFFA			

Il Tecnico Calcolatore  
Ing. Lorenzo Bari